

HENNSONER (PBL §11.8)
a) Sikrings-, støy- og farsoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko (PBL § 11-8, ledd a)
Sikringssone - vannverk
Sikringssone - nedslagsfelt drikkevann

Sikringssone - verneområde for vassdrag

H110, H190

Restriksjonsbestemmelser for Tretten vannverk

Sikringssone for Vannverket er inntegnet på plankartet. De restriksjoner som er gitt for en sone gjelder også i de innerliggende sonene. Det som er nevnt er ikke tillatt.

SONE III

Begrenning er vannskille til Moksa mot øst og nord og Kongsvegen mot vest.

- Industri eller annen virksomhet som produserer eller nyter kjemikalier i et slikt omfang at en utlekkning kan påvirke vannkvaliteten.

SONE II B

Begrenning er Kongsvegen mot øst, Moksa mot vest, mot øst en rettvinklet linje mot Løgen fra norden av terskeldam.

- Uttak av brennbar dypere enn 3 m over grunnvannspellet og 3 m over sjiktet av lettessasser, herunder tilskjær som ikke punkterer det tette sjiktet, bortsett fra det som er nødvendig for vannverkets drift.

- Tanker for petroleumsprodukter eller liknende i størrelse over 3 m³. Tanker inntil 3 m³ tillates når de plasseres i et tank-åpent rom som sikrer at vasker som lekner ut fra tanken ikke kan trenge ned i grunnen. For øvrig tillates fat inntil 200 l som er i bruk. Lagring av flere fat er forbudt.

- Lagring av plantevennmildre eller andre kjemikalier i store mengder enn for sesongen tilskjær.

- Infiltrasjon av avloppsvann i grunnen. Avlopsledninger skal være tett og føres ut av området. Avlopsledningen må tetthetstøves eller inspisieres på annen måte med jevne mellomrom.

SONE II A

Begrenning mot nord en rettvinklet linje mot Løgen fra norden av terskeldam, mot Moksa, mot syd en rettvinklet linje mot Løgen ved sydenden av idrettsplassen, og mot vest Løgen.

- Ny bebyggelse
- Avlopsledninger
- Uttak av losmasser

SONE I

Begrenning er mot nord en rettvinklet linje mot Løgen ved sydenden av idrettsplassen, mot øst og syd Moksa, og mot vest Løgen.

- Nydyrkning
- Gjødsling

SONE 0

Inngjerdet område, ca. 4 daa som ligger inne i sone I.

- All virksomhet som ikke er nødvendig for vannverket. Sonen er inngjerdet med 2 m høy flettverksgjerde. Portør holdes avlast.

Sikringsbestemmelser for Øyer Vannverk

Sikringssone for Øyer vannverk er inntegnet på plankartet.

Omnådebekystelsen er gjort ved hjelp av 4 soner med sone 0 innerst ved bronnen og sone 3 ytterst. Restriksjonen avtar i styrke med økende avstand fra uttakstedet.

SONE 0 - bronnområdet

Denne sonen dekker bronnområdet rundt bronnen og skal beskytte de tekniske installasjonene og selve bronnepunktet. Området er inngjerdet.

- Forbud mot alle aktiviteter som ikke er nødvendig for vannverkets drift.

SONE 1 - den nære infiltrasjonsonen

Denne sonen er definert for å sikre infiltrasjonsonen i bronns nærhet, og skal omfatte tyngre begrensning for 60-døges oppholdstid i mettet sone fram til bronnen.

Sonens omfang var utgangspunkt i H_{190} , men utvides til å inkludere hele området mellom bronnen og elva, samt at grensesetting på landsiden er gjort langs tydelige grenser i terrenget.

- Forbud mot jordgrøting, plakkjøring og bleddungshestig tilskjær. All høst skal skjæres skriflig til vannverksete og godkjennes av denne.

- Forbud mot bruk av motordrevne kjøretøy utover det som er nødvendig for en forsiktig jordbruks- og skogbrukstrafikk og driften av vannverket. Kjøretøy skal fraktes ut etter dagens bruk.

- Forbud mot bruk av kunstgjødsel og beiting

- Forbud mot ildslagning/camping, militærøvelser og lignende.

SONE 2A - den fjerne infiltrasjonsonen – land

Denne sonen er definert for å sikre resten av bronnenes infiltrasjonsområde. Elva innenfor bronnen er inkludert i denne sonen.

Ovre begrensning settes ved fylkesveien, men inkludert ikke denne. Sonens bredde er 450-500 m.

- Forbud mot nydyrkning, bakkeplanering eller uttak av masser.

- Forbud mot bebyggelse utover det som er nødvendig for vannforsyningen.

- Forbud mot punktutslipp, infiltrasjonsanlegg og deponeering av avfall, slam og lignende.

- Forbud mot lagring av kjemikalier til bekjempelse av skadedyr og plantevekster.

- Forbud mot lagring av olje/oljeprodukter og kjemikalier i tøker større enn 1 m³. Tøker må stå på tett underlag og være plassert slik at eventuell lekkasje kan samles opp.

- Forbud mot bygging av nye veier og mot oppgradering eller videreføring av eksisterende vei derom dette medfører vesentlig økt trafikk.

- Forbud mot husdyrgjødsel.

SONE 2B - den fjerne infiltrasjonsonen - elv

Sonen sammenfaller med landsongrensen (2A) og gjelder elvebredden og elvebunnen.

- Forbud mot tilskjær som ender elvebunnenes filtrerende egenskaper. Herunder også forbygningene broer, brygger og lignende langs elva.

SONE 3 - den ytre sikringssonen

Dette er den sikringssonen som omfatter områder relativt langt fra bronnen, der det anses for å være en viss mulighet for grunnvannsstromming mot bronnområdet, men med meget lang oppholdstid.

Sonen omfatter de resterende områdene som utgjør vannverkets infiltrasjonsområde.


- Forbud mot deponeering av avfall

- Forbud mot industrier eller annen virksomhet som produserer kjemikalier som ved lekkasje kan ha negativ virking på grunnvannskvaliteten, eller langvarig påverkning av vannkvaliteten i nedvassdraget. Skal vurderes av helsemyndigheten.


- Forbud mot nydyrkning av drivstoff, spore, fenger eller plantevennmildre i store mengder. Et smalt krumt (i ørs forbund) kan lagres hvis dette er nødvendig for drift av eksisterende virksomhet. Maksimum storrelse på tanker for olje/oljeprodukter og kjemikalier er 3 m³. Tanker må stå på tett underlag, og være plassert slik at eventuell lekkasje kan samles opp. Eventuelle eksisterende nedgravde oljetankar som ikke er 3 m³ tillates kun benyttes videre dersom det gjennomføres tiltak for sikring mot lekkasje.

- Forbud mot nye avløp med utslipp i grunnen. Umtak kan imidlertid gis av tilførsymndigheten hvis spesielle forhold stiller tilstede.

- Forbud mot store øyger/eller kommersielle uttak av masser. Mindre uttak av grunnearter kan tillates etter avtale med og godkjenning av vannverksmyndigheten.

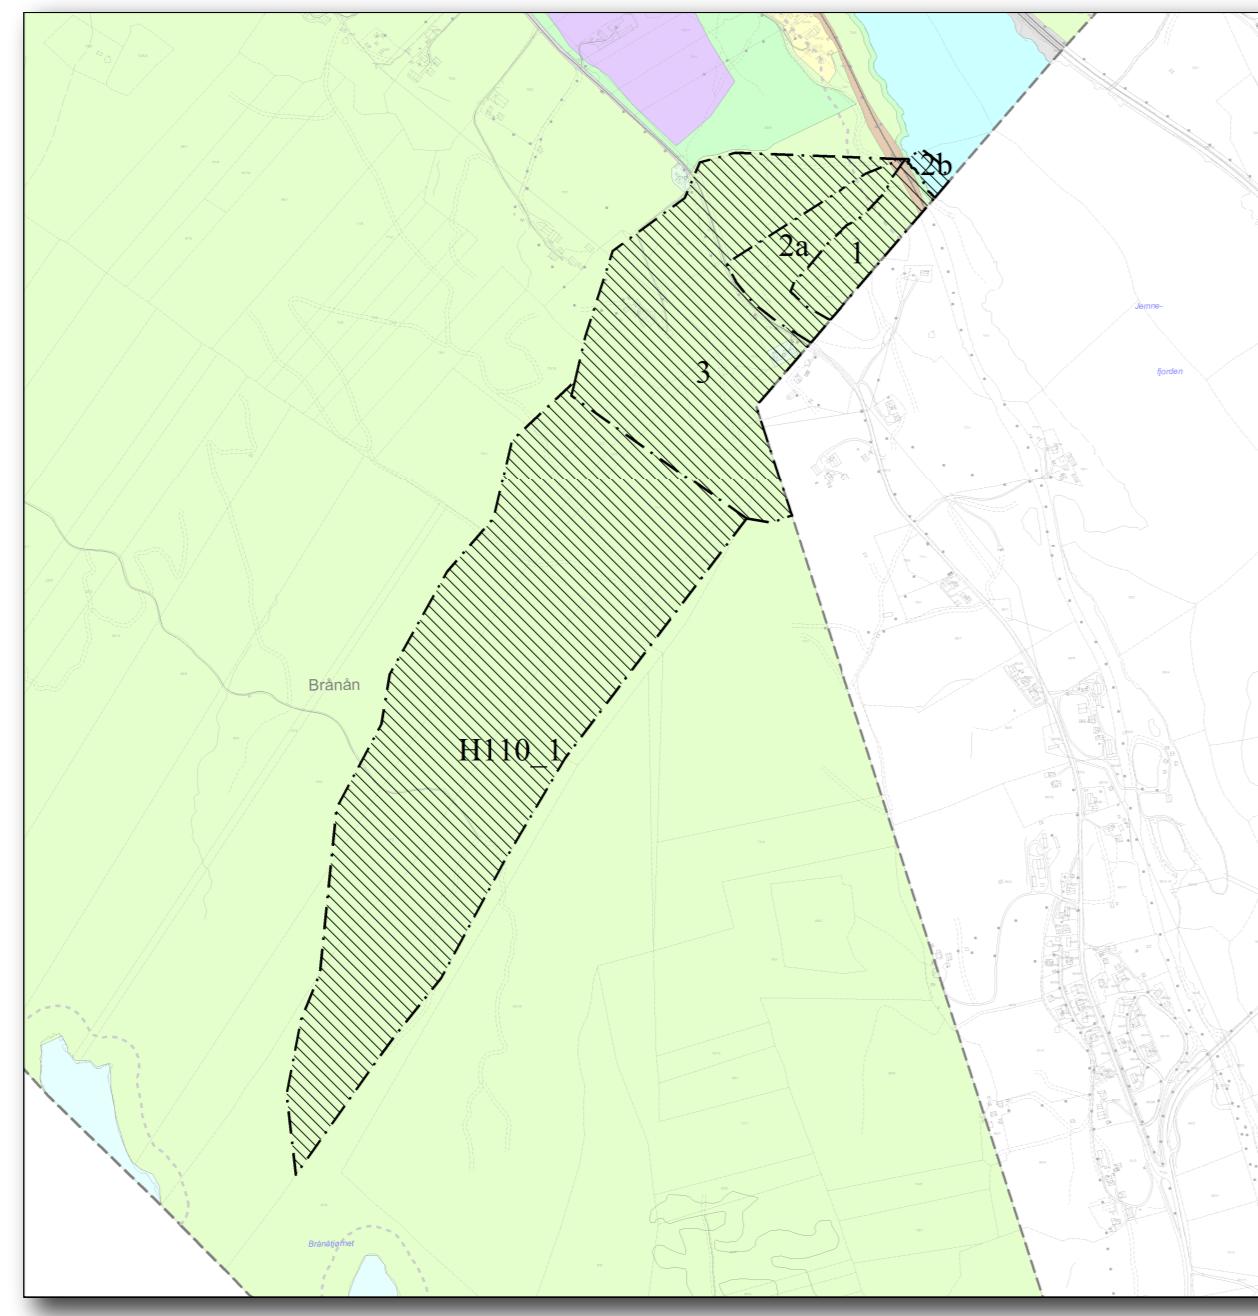

Detaljkart Øyer vannverk

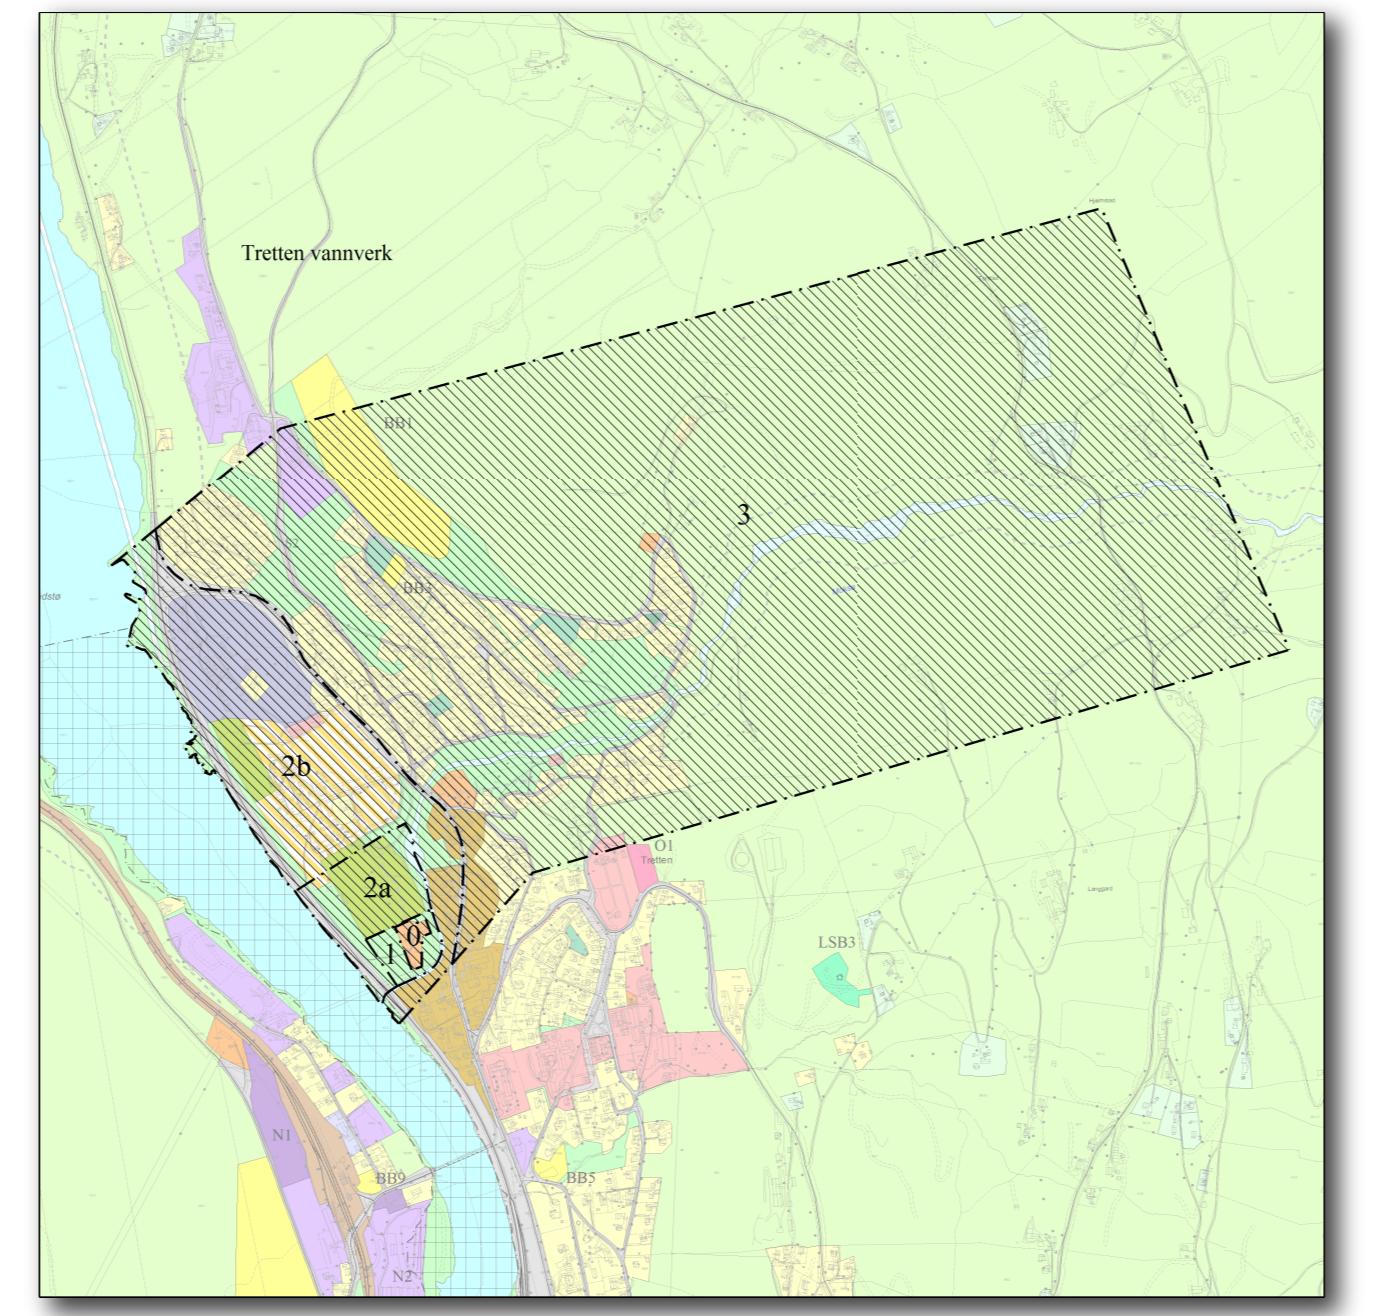

Detaljkart Tretten vannverk

